


Aussendämmung verputzt (Renovation)

swissporTERA auf Verbandmauerwerk

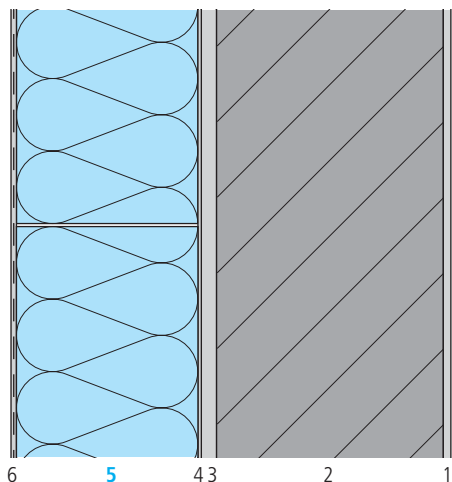

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Innenputz	10	0,700
2 Backstein	300	0,370
3 Aussenputz	20	0,870
4 Klebemörtel	4	0,900
4 swissporTERA ^{1) a) b)}	var.	0,032 ^{d)}
6 Aussenputz mit Bewehrungsgewebe	8	0,900

Hinweise

- a) Die zu verputzenden swisspor Fassadenplatten werden über Systemanbieter beraten und verkauft.
- b) Beschattungsmassnahmen gemäss SIA 243 2.1.1 d) sind nicht erforderlich.
- c) Verbindliche Wärmeleitfähigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte.

Bauteilkennwerte

bestehendes Verbandmauerwerk Wärmedurchgangskoeffizient U	swissporTERA			
	Dicke der Wärmedämmschicht mm	Wärmedurchgangskoeffizient U W/(m ² ·K)	Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient U ₂₄ W/(m ² ·K)	Wärmespeichermöglichkeit C kJ/(m ² ·K)
0,982	80	0,29	0,02	50
	100	0,24	0,02	50
	120	0,21	0,01	49
	140	0,19	0,01	49
	160	0,17	0,01	49
	180	0,15	0,01	49
	200	0,14	0,01	49
	220	0,13	0,01	49
	240	0,12	0,01	49
	260	0,11	0,01	49
	280	0,10	0,01	49
	300	0,10	0,01	49
	320	0,09	0,01	49

Bauphysikalische Randbedingungen

- Wärmeübergangswiderstand «horizontal» innen $R_{si} = 0,13$ (m²·K)/W und aussen $R_{se} = 0,04$ (m²·K)/W
- tabellierte Werte als «ungestörte Konstruktion»

Bemessung Wärmeschutz

- MuKEn: Die kantonalen Anforderungen im Energiebereich können von den Mustervorschriften leicht abweichen. Informieren Sie sich direkt bei der Energiefachstelle des betreffenden Kantons.
- SIA Norm: 380/1 Thermische «Energie im Hochbau»
- Minergie: Die aktuellen Anforderungswerte finden Sie unter www.minergie.ch.